

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 5229/16-OPŽ-1

Predmet ispitivanja: Otpornost prema požaru jednokranih čeličnih vrata sa ispunom, dimenzija 900 mm x 2150 mm, debljine krila 65 mm, tip «DRA 1B EI 120».

Naručilac: "DIERRE" S.p.a.
Strada Statale per Chieri 66/15
14019 Villanova d Astri, Italy

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda broj 41-8261 od 17.07.2014.

Sadržaj: Ukupno 22 (dvadesetdve) strane, od čega 18 strana u prilogima.

Uzorkovanje izvršio: Naručilac

Izveštaj odobrio: Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara


Rukovodilac


Slavisa Bogusovic, dipl.inž.arh.


Beograd, 26. februar 2016. godine



Ovaj atest važi isključivo za prodana protivpožarna vrata uz račun-otpremnicu, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest mora biti overen pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao ovlašćenog uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.160, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

OTPORNOST PREMA POŽARU
jednokrilnih čeličnih vrata sa ispunom,
PROIZVODNJE "DIERRE" S.p.A. (Italija),
dimenzija 900 mm x 2150 mm,
debljine krila 65 mm,
tip «IDRA 1B EI 120»,


IZNOSI: 120 minuta (2,0 h).

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 26. februar 2016. godine

Rukovodilac ispitivanja

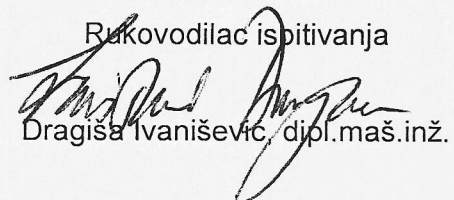
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-5229/16-1

Strana 4 od 22

Ovaj atest važi isključivo za prodana protivpožarna vrata uz račun-otpremnicu, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest mora biti overen pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao ovlašćenog uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.