



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 5050/15-2-OPŽ

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru jednokrlnih čeličnih sigurnosnih vrata sa ispunom i drvenom oblogom tip SENTRY – AT – FIRECUT 30, dimenzija 1020 mm x 2160 mm, debljine krila 62,9 mm, proizvodnje "DIERRE" – Italija.

Naručilac:

DIERRE S.p.A.

Strada Statale per Chieri 66/15

14019 Villanova d Asti (AT)

Italy

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-8261 od 17.07.2014.

Sadržaj:

Ukupno 12 (dvanaest) strana, od čega 8 strana u prilogima.

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara

Rukovodilac

Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.

Beograd, 20. maj 2015. godine



Ovaj atest važi isključivo za prodana protivpožarna vrata uz račun-otpremnicu, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest mora biti overen pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao ovlašćenog uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.



ИНСТИТУТ ИМЦ РД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja jednog dva uzorku u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

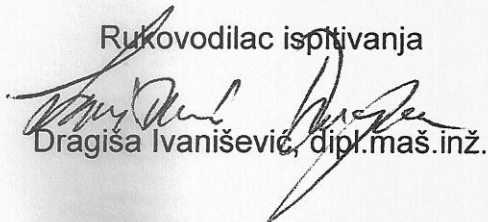
OTPORNOST PREMA POŽARU
jednokrilnih čeličnih sigurnosnih vrata sa ispunom
i drvenom oblogom
tip SENTRY – AT – FIRECUT 30,
dimenzija 1020 mm x 2160 mm, debljine krila 62,9 mm,
proizvodnje "DIERRE" – Italija,
IZNOSI: 60 minuta (1,0 h).

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 20. maj 2015. godine

Rukovodilac ispitivanja


Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. GFT-5050/15-2-OPŽ

Strana 4 od 12

Ovaj atest važi isključivo za prodana protivpožarna vrata uz račun-otpremnicu, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest mora biti overen pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao ovlašćenog uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.